


ROZDZIELNICA "RG" - WNEȚRZE 1:5

X /5*Cu35 + 20*Cu16 + 30*Cu4

PRZEDZIAŁ KABLOWY

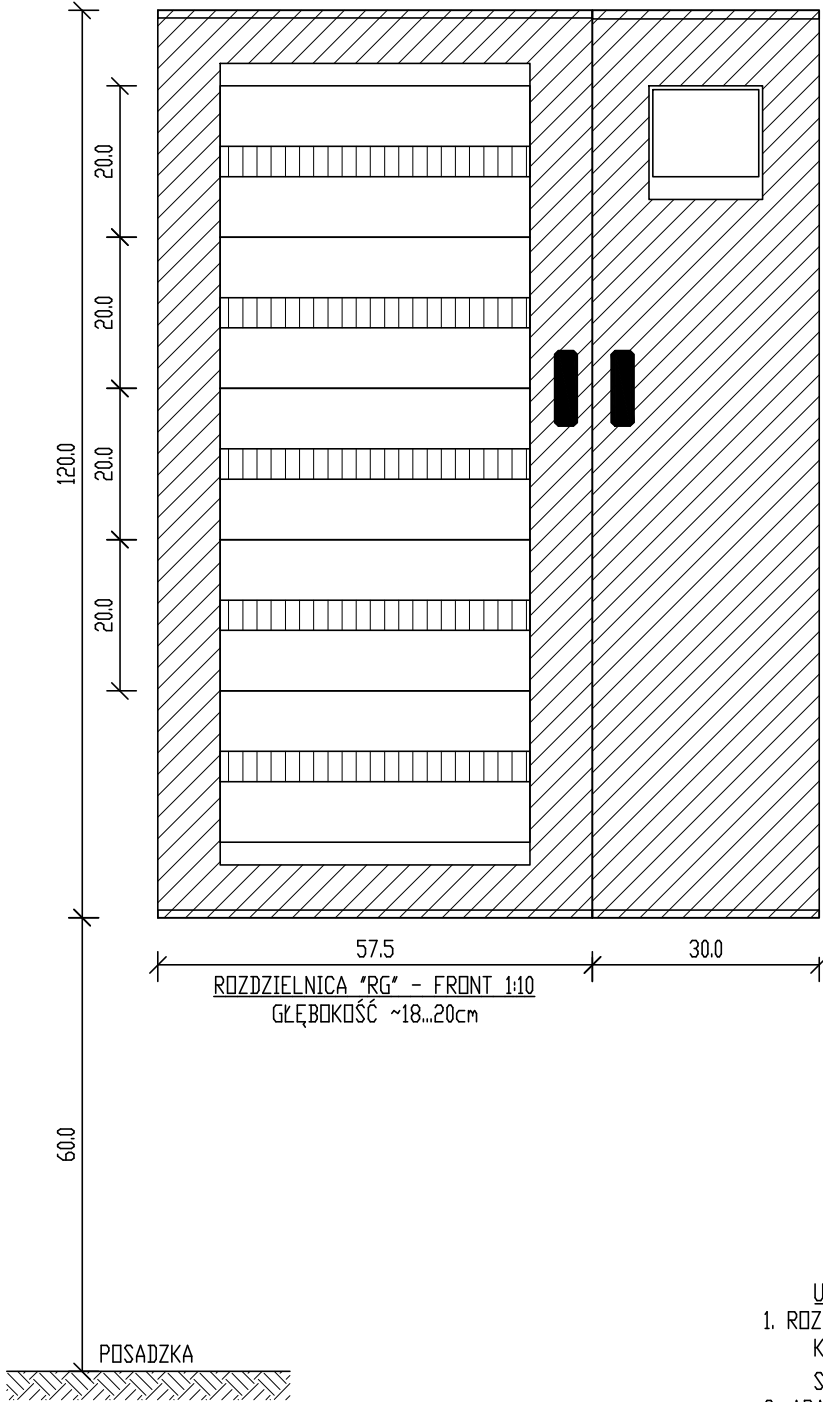

SYMBOL APARATU-"TREŚĆ OPISU"

QRG - "ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY"
VM1 - "SIĘĆ"

- UWAGI :**
- ROZDZIELNICE "RG" WYKONAC W SZAFKACH IZOL. enn KLASY II Z DRZWIAMI PRZEZROCYSTYMI; STOPIEN SZCZELNOŚCI IP-43;
 - APARATY OPISAC TRWALE SYMBOLAMI WG RYSUNKU; MONTOWAĆ NA SZYNACH TH-35 I WSPORNIKACH PERFOROWANYCH.
 - KABLE I PRZEWODY WPROWADZAĆ POPRZEC PŁYTY DŁAWIKOWE.
 - DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ - SAMOCZYNNE ODŁĄCZANIE ZASILANIA, UKŁAD "TN-C-S"; IZOLACJA OCHRONNA DLA ROZDZIELNICY "RG"
 - WYKAZ APARATURY - WG LISTY APARATÓW

MODERNIZACJA POŁĄCZONA Z PRZEBUDOWĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ŚNIADÓWKĄ, GM. BARANÓW				
FUNKCJA/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PODPIS	RYS. NR:
PROJ. INST. ELEKTR: mgr inż. G. ZLOT	1341/Lb/91	01'2016		8
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. WIERDAK	2029/Lb/92	01'2016		SKALA:
ROZDZIELNICA "RG"				