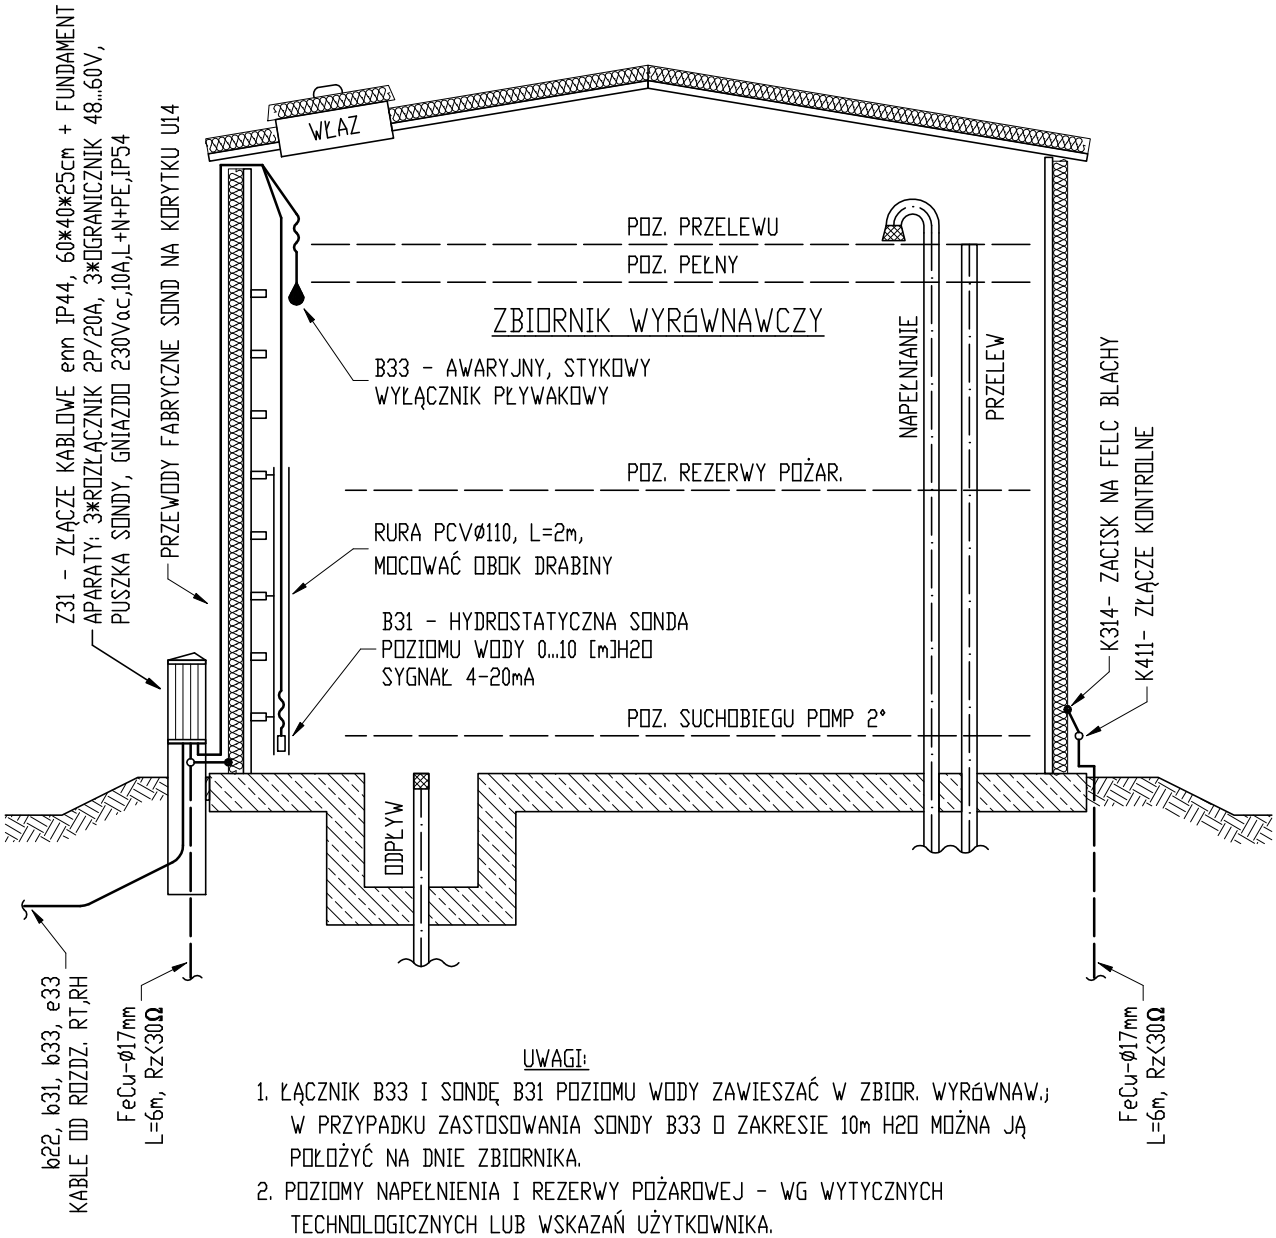

UWAGI:

1. ŁĄCZNIK B33 I SONDĘ B31 POZIOMU WODY ZAWIESZAĆ W ZBIOR. WYRÓWNAW.; W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SONDY B33 O ZAKRESIE 10m H2O MOŻNA JĄ POŁOŻYĆ NA DNIE ZBIORNIKA.
2. POZIOMY NAPEŁNIENIA I REZERWY POŻAROWEJ - WG WYTYCZNYCH TECHNOLOGICZNYCH LUB WSKAZAŃ UŻYTKOWNIKA.

MODERNIZACJA POŁĄCZONA Z PRZEBUDOWĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ŚNIADÓWKA, GM. BARANÓW				
FUNKCJA/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PODPIS	RYS. NR:
PROJ. INST. ELEKTR.: mgr inż. G. ZLOT	1341/Lb/91	01'2016		5
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. WIERDAK	2029/Lb/92	01'2016		SKALA: 1 : 50
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZBIOR. WYRÓWNAW.				